




GRSS-300-65.01

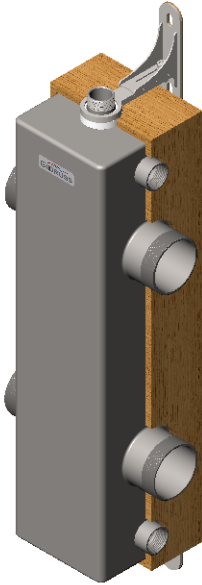

МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

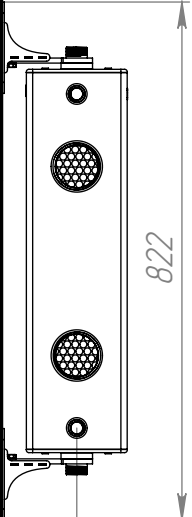

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ВЫЛЕТ оси трубопроводов от стены
в диапазоне 120-160 мм с применением кронштейна K.GR-250

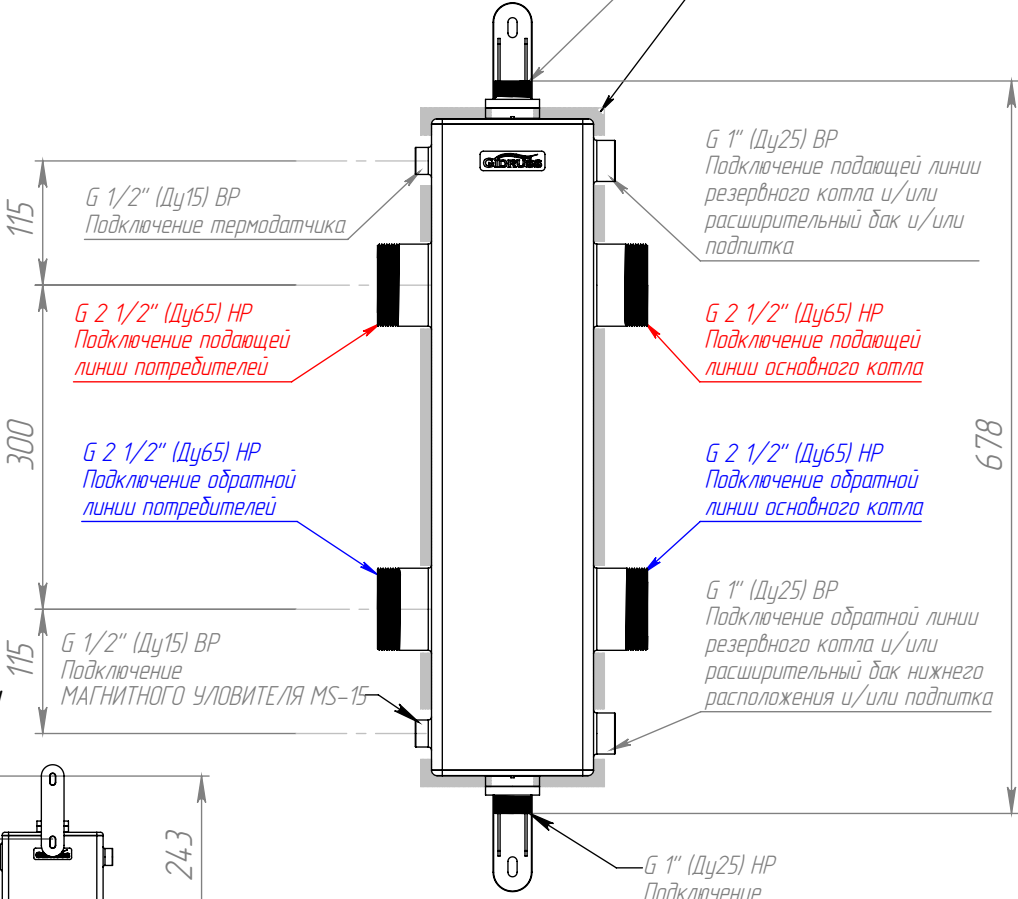

Термоизоляционный кожух
(верхняя крышка условно не показана)

G 1" (Ду25) ВР
Подключение подающей линии
резервного котла и/или
расширительный бак и/или
подпитка

G 2 1/2" (Ду65) НР
Подключение подающей
линии основного котла

G 2 1/2" (Ду65) НР
Подключение обратной
линии основного котла

G 1" (Ду25) ВР
Подключение обратной линии
резервного котла и/или
расширительный бак нижнего
расположения и/или подпитка

G 1" (Ду25) НР
Подключение
дренажного крана

G 1 1/2" (Ду15) ВР
Подключение термодатчика

G 2 1/2" (Ду65) НР
Подключение подающей
линии потребителей

G 2 1/2" (Ду65) НР
Подключение обратной
линии потребителей

G 1 1/2" (Ду15) ВР
Подключение
МАГНИТНОГО УЛОВИТЕЛЯ MS-15

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дудл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1) Для повышения эффективности отвода воздуха и осаждения механических примесей в корпус гидравлического разделителя встроен специальный СЕПАРАТОР из нержавеющей стали.

2) Для установки гидравлического разделителя необходимо использовать монтажный комплект K.GRSS-250

3) Для экономии ресурсов в теплое время следует использовать термоизолирующий кожух.

4) Для повышения эффективности улавливания ферромагнитных частиц следует применять магнитный уловитель MS-15.

GRSS-300-65.01									
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Гидравлический разделитель из нерж. стали	Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.				28.02.2016				17.39	1:7
Пров.									
Т. контр.									
						Лист 1 Листов 1			
						GIDRUSS.ru			

Копировал
Формат А4